



چک لیست ایمن سازی جداره های گودبرداری و سازه نگهبان موقت

اطلاعات مربوط به مالک:

نام و نام خانوادگی مالک: آقای حسینی

شماره پروانه ساختمان:

شماره پلاک ثبتی ملک: ۱۱۶/۷۳۶۲/۸۹

آدرس ملک:

شماره پرونده: ۱۶۰۰۴۱۳۷۳

اطلاعات مربوط به مهندس ناظر:

نام و نام خانوادگی مهندس ناظر:

شماره عضویت سازمان نظام مهندسی:

شماره شهرسازی شهرداری تهران:


اطلاعات مربوط به گودبرداری:

تعداد طبقات ساختمان: 6 طبقه

تعداد طبقات زیرزمین: 0 طبقه

وضعیت اطراف گودبرداری:

شماره پروانه اشتغال به کار مهندسی:

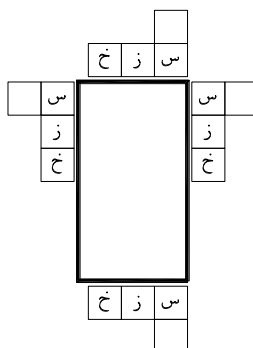

س: ساختمان
ز: زمین بایر
خ: خیابان

در صورتیکه در کنار زمین ساختمانی قرار دارد تعداد طبقات آن در مربع کناری درج شود. ضمناً هر گونه اطلاعات موجود درباره قدمت ساختمان (های) کناری و نحوه بارگذاری آن ذیلاً درج شود.

ابعاد گودبرداری: عمق: 1.30 متر طول: 8.40 متر عرض: 17.00 متر

اطلاعات مربوط به خاک محل:

مشخصات فیزیکی خاک: $C = 0 \text{ kg/cm}^2$ درجه $\phi = 30$

وضعیت آب زیرزمینی در محدوده احداث ساختمان: پائین ☐ خیلی پائین ☒ بالا ☐

سیتم سازه نگهبان موقت:

مقادیر مفروض برای سازه نگهبان موقت:

عمق گودبرداری:	1.30	متر
سربار موثر کنار گود:	5.00	تن بر مترمربع
فواصل خریاها:	3.00	متر
نوع سازه نگهبان انتخابی:	☐ عدم نیاز ☐ نوع یک ☐ نوع دو ☐ نوع سه ☐ نوع چهار	
نوع شمع:	☐ با پاشنه ☒ بدون پاشنه	
طول شمع:	4.00	متر
قطر شمع:	80	سانتیمتر
ابعاد پی: طول:	40	سانتیمتر
عرض:	40	سانتیمتر
ارتفاع:	30	سانتیمتر
جزئیات میلگرد گذاری:		
الف- میلگرد طولی شمع:	تعداد	8Ø16
ب- عناصر بادبندی:	IPE 140	
ج- قطعات مهارى عضو قائم:	IPE 140	
د- حداقل طول گیرداری عضو قائم:	120cm	

با اعلام دریافت نقشه های سازه نگهبان موقت و تفهیم نحوه اجرای آن رعایت ضوابط ایمنى آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمانی ایران را متعهد می شوم.

نام و نام خانوادگی مالک

نام و نام خانوادگی پیمانکار

تاریخ و امضا

تاریخ و امضا

توجه:

چنانچه سازه نگهبان موقت در طرفین گود از انواع مختلف باشد به ازای هر نوع سازه نگهبان موقت یک برگ جداگانه از صفحه دوم این چک لیست باید تکمیل و ضمیمه شود.